



SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWEGO  
DLA RUROCIĄGU PRZEPROWADZONEGO  
PRZEZ ŚCIANĘ ZBIORNIKA

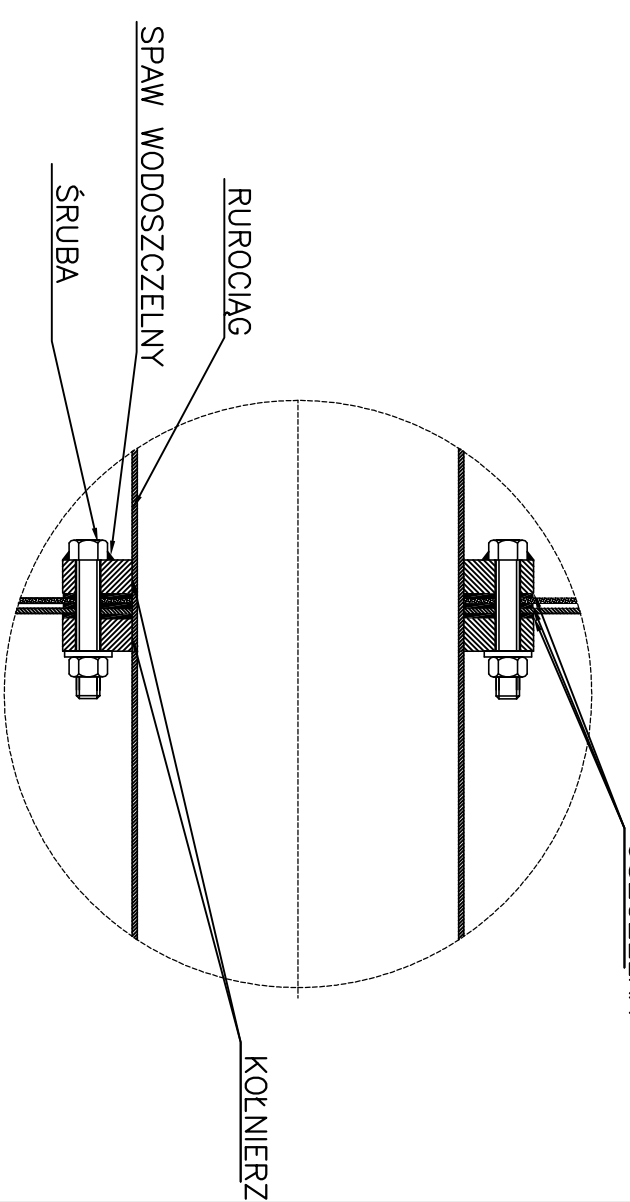

ROZMIESZCZENIE RUROCIĄGÓW WIDOK Z GÓRY

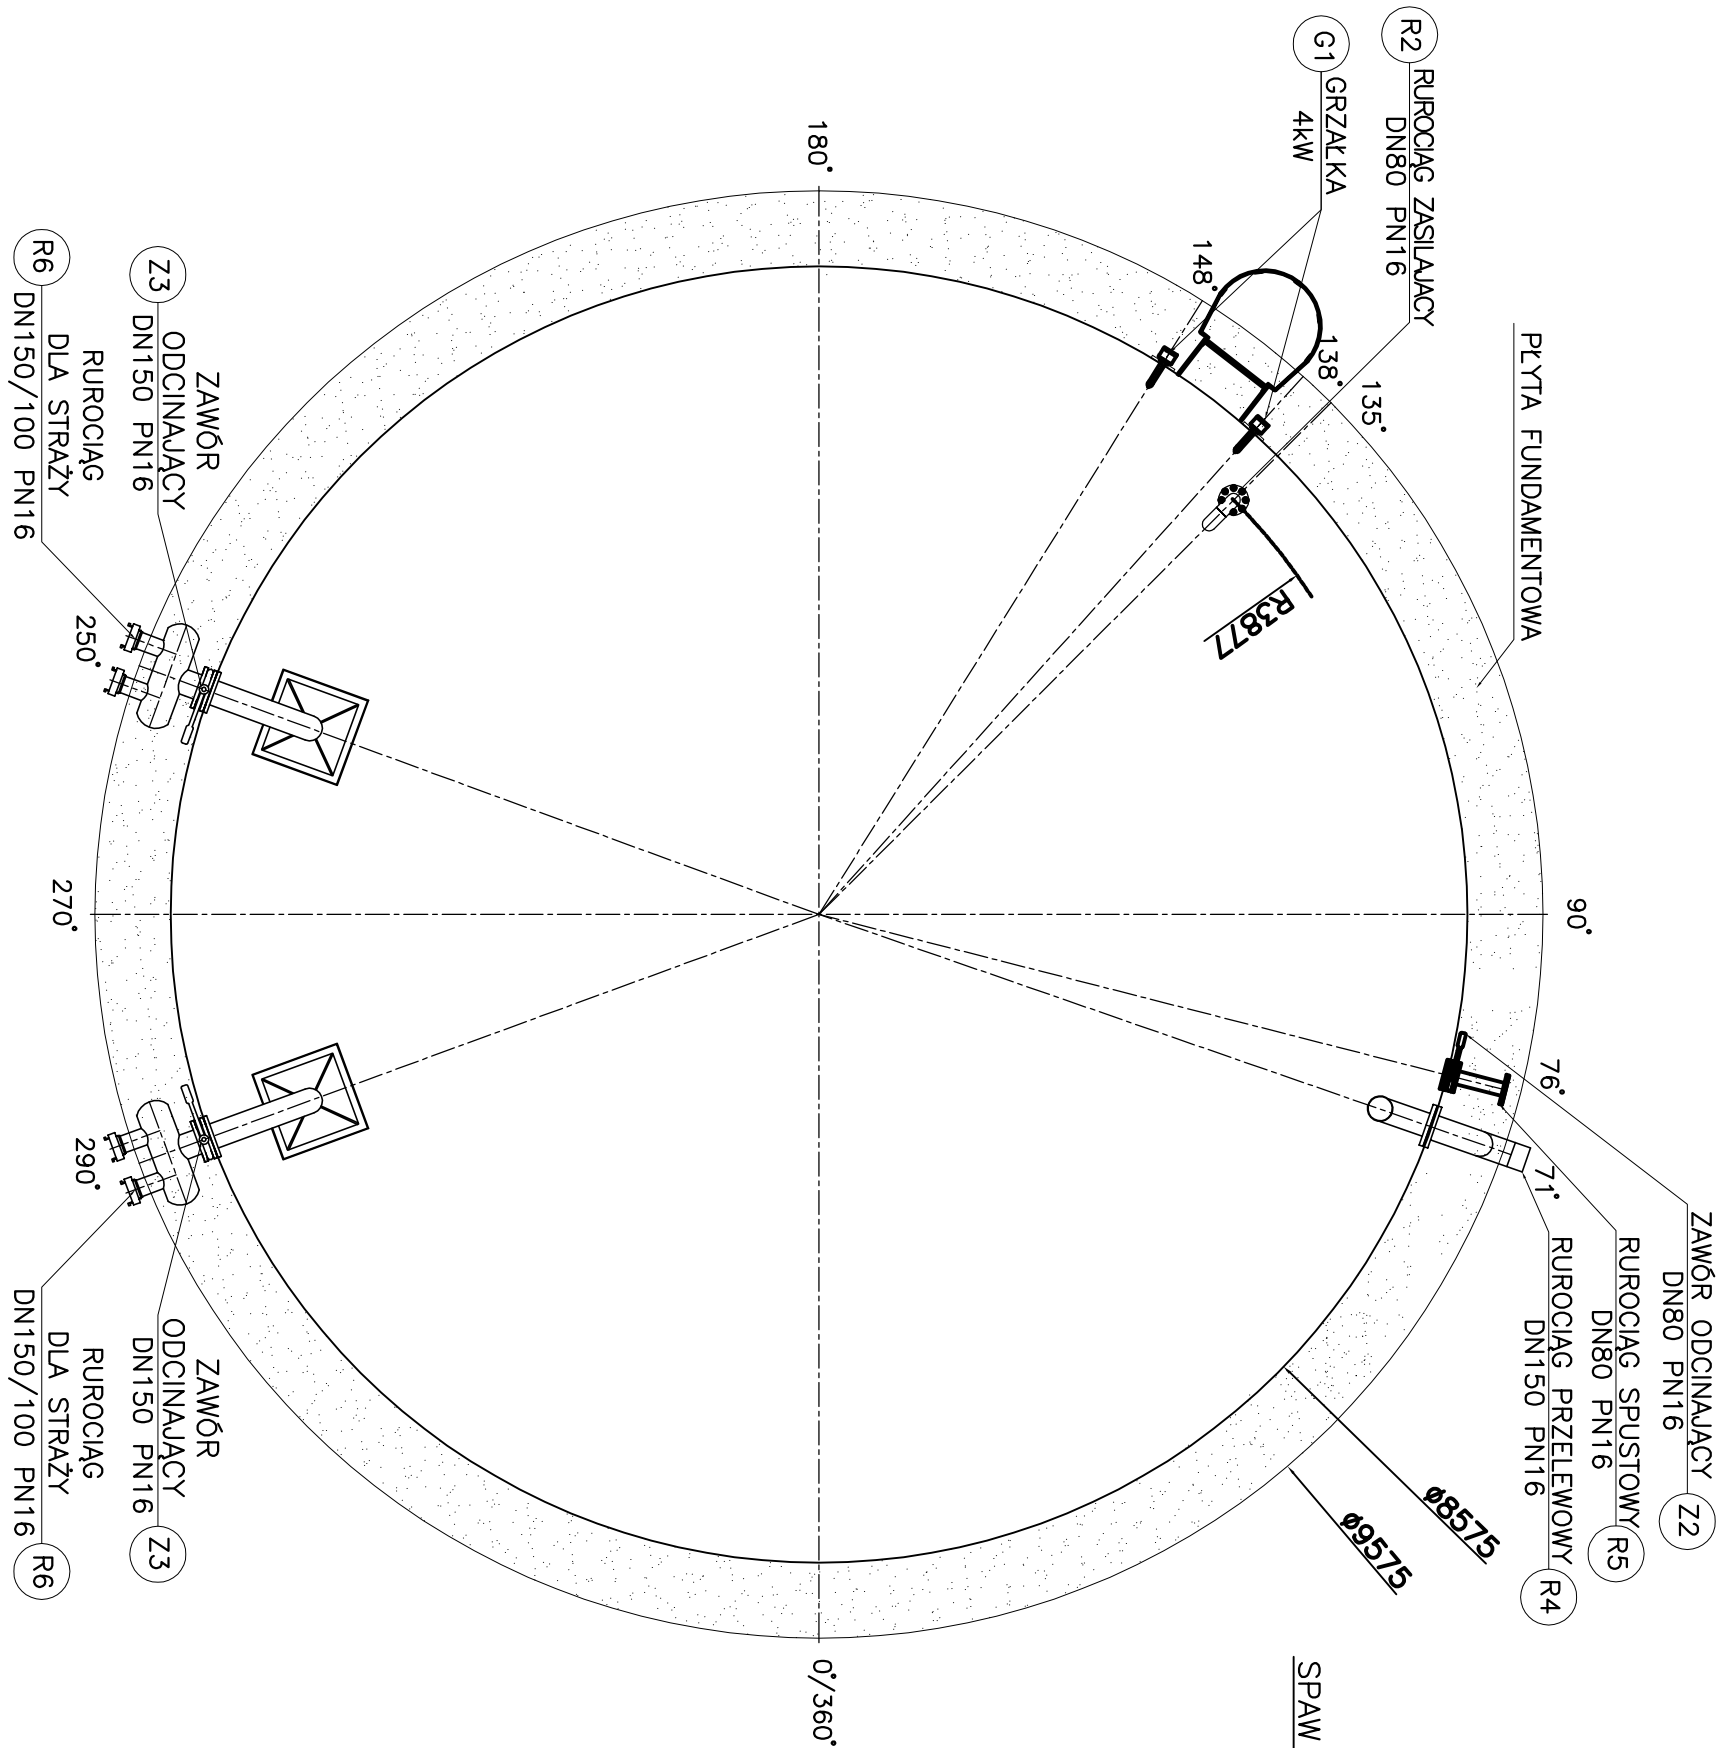

UWAGI:	
POZ	WYSZCZEGÓLNIENIE
R2.	RUROCIĄG ZASILAJĄCY DN80 PN16
R4.	RUROCIĄG PRZELEWOWY DN150 PN16
R5.	RUROCIĄG SPUSTOWY DN80 PN16
R6.	RUROCIĄG DLA STRAŻY DN150 PN16 Z 2 MŚADAMI DLA STRAŻY Ø110
G1.	GRZĄŁKA 2x4kW
Z2.	ZAWÓR ODCINAJĄCY DN80 PN16
Z3.	ZAWÓR ODCINAJĄCY DN150 PN16
KONSTRUKCJA STALOWEGO SKRĘCANEGO NA ŚRUBY ZBIORNIKA GROMADZENIA WODY PRZECIWPÓŻAROWEJ O SCHEMACIE STĄTCZNA POWŁOKI WALOWEJ W ZAKRESIE NOŚNOŚCI I STATECZNOŚCI JEST ZGODNA Z WYMAGANAMI PRZEDMIOTOWYCH POLSKICH NORM OBLICZANIA I PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH. KONSTRUKCJA SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ PRAWO BUDOWLANE W Art. 5 Pkt. 1 (Dz.U. Nr 156 poz. 1118 Z 2006r.)	

Autorstwo projektu:		PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J	
mgr inż. arch. Jarosław Kawiński		mgr inż. arch. Jarosław Kawiński	
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Łżecka 22		27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Łżecka 22	
tel./fax (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-70		tel./fax (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-70	
Temat:		Budowa zbiornika magazynowania wody do celów przeciwpożarowych o pojemności V=400m <sup>3</sup>	
Branża:		Architektura	
Nazwa rysunku:		Projekt budowlany	
Rozmieszczenie rurociągów		A-01	
Inwestor:		Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o.	
ul. Borowska 1, msc. Janik, 27-415 Kunów		ul. Borowska 1, msc. Janik, 27-415 Kunów	
Adres budowy:		Adres budowy:	
dz. nr 485		dz. nr 485	
ul. Borowska, msc. Janik, gmina Kunów		ul. Borowska, msc. Janik, gmina Kunów	
Projektant:		mgr inż. arch. Jarosław Kawiński	
mgr inż. arch. Jarosław Kawiński		mgr inż. arch. Jarosław Kawiński	
Sprawdził:		mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	
mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopowanie i powielanie bez zgody autora zabronione!		Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopowanie i powielanie bez zgody autora zabronione!	